


# Principskiss


## Brandposter, samfällighet/Gemensamhetsanläggning

### Alt. 1

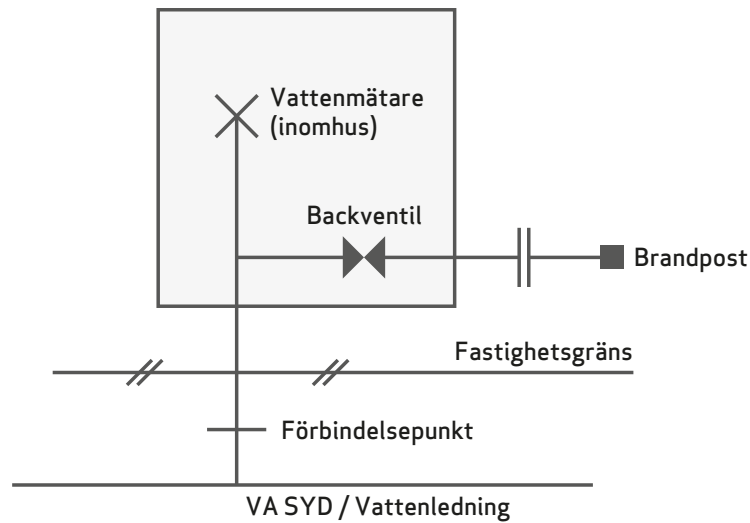

### Alt. 2

Enstaka fall.  
(Bestämmer av  
huvudman)

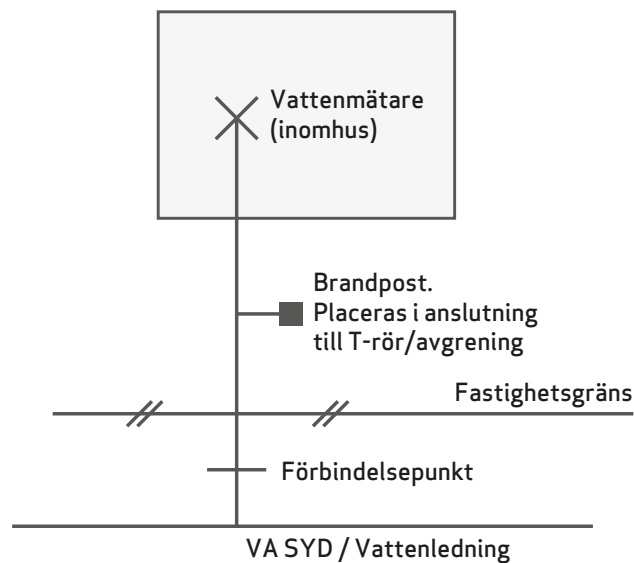

### Alt. 3

Brandpost vid längre avstånd  
från T-rör, skall backventil  
monteras i NBR dim 1000  
(i anslutning till T-rör)

